


Tarifapparate-Steuerung Kennzeichnung der Steuerleiter		
Leiter	Funktion	Kdo.
	Spitzensperrung	413
	Speicherheizung Nachtaufladung	415
	Speicherheizung Tagesnachladung	422
	Boiler 4h	223
	Boiler 6h	211
	Doppeltarif	118
0	Steuerpolleiter Steuerneutralleiter	

Tarifapparate-Steuerung Kennzeichnung der Steuerleiter		
Leiter	Funktion	Kdo.
	Boiler Tag	213
	Steuerpolleiter	
0	Steuerneutralleiter	

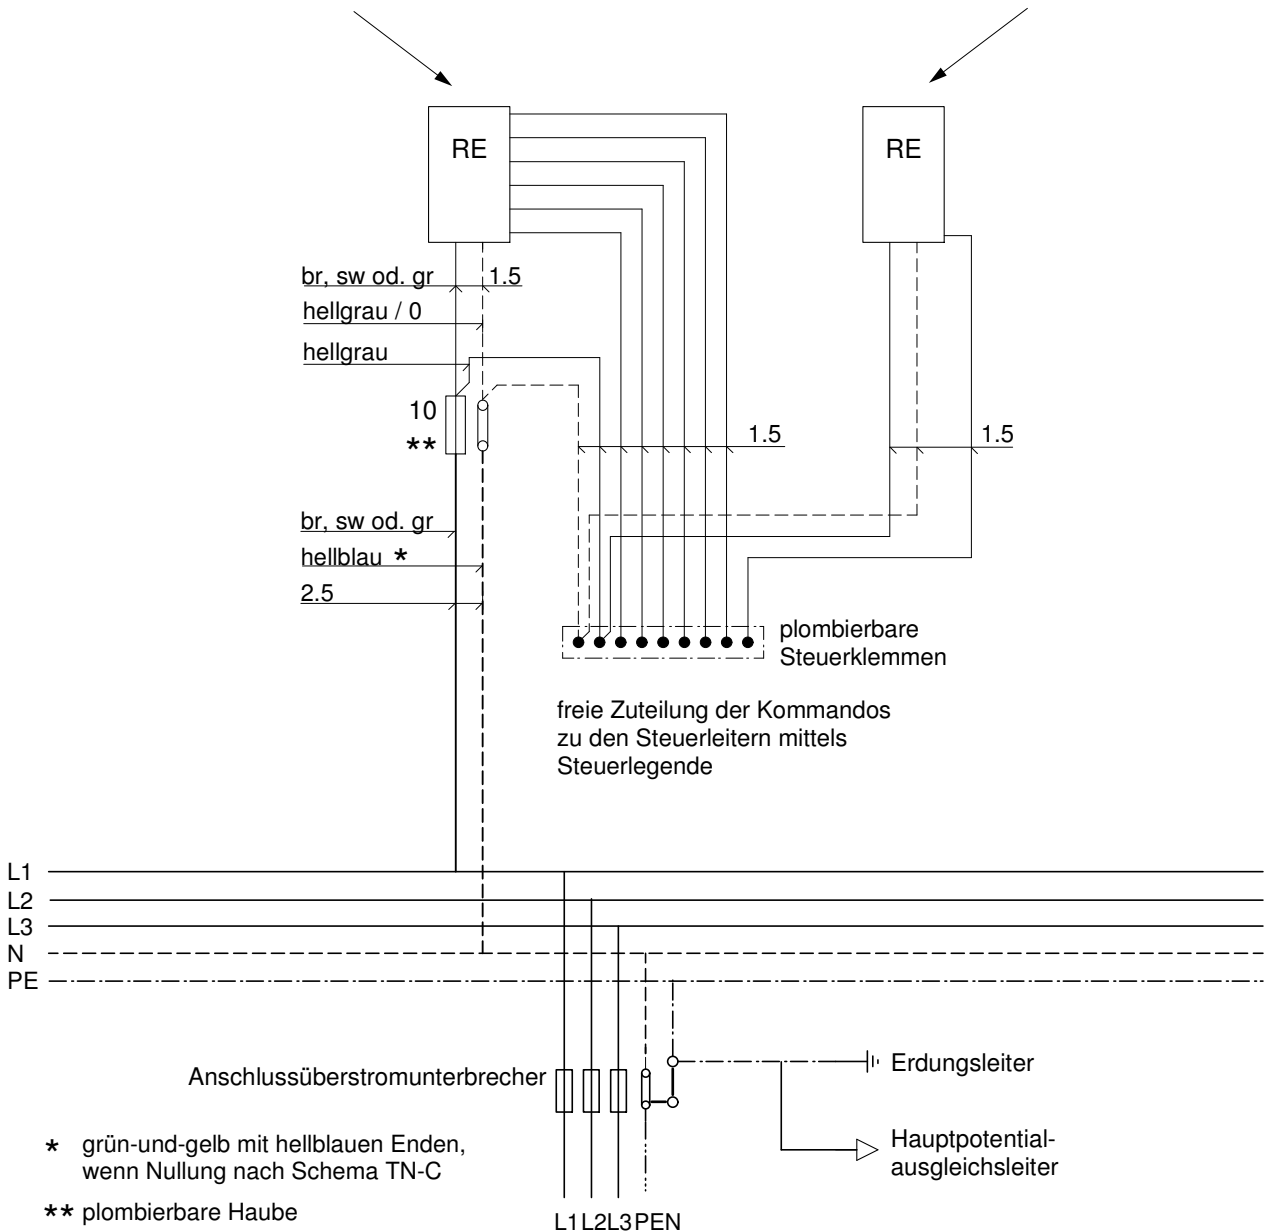

Anderungen :	Erstellt :
A	Aufge.
B	Bearb. 15.01.09 GT
C	Gepr.

| s | g | s | w |

Sankt Galler Stadtwerke
Elektrizität

Mess-und Steuerapparate
Steuerung mit zwei Rund-
steuerempfänger (Beispiel)

.....
.....
4.340.2-022	Blatt 1 1 Bl.